

I. Informacje dotyczące gospodarki wodnej na terenie Gminy Milejewo

1. Kontrole zewnętrzne

W 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadził 5 kontroli sanitarnych na terenie gm. Milejewo tj. trzy kontrole na terenie SUW Pagórki i dwie na terenie SUW Zalesie. W dniu 27.12.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie sprawozdań z wyników badań wody pobranych podczas kontroli - stwierdził przydatność wody do spożycia z ww. obiektów.

2. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez Laboratorium Badania Wody EPWiK Sp. z o.o.

- badania fizykochemiczne – 49

- badania bakteriologiczne – 79

3. Skargi

W 2022 r. odnotowano dwie skargi mieszkańców gminy na jakość wody - brudna woda. Jedna skarga była niezasadna i jedna zasadna (przekroczona mętność, żelazo, mangan) - przeprowadzono płukanie sieci wodociągowej.

4. Średnie wyniki analiz fizyko-chemicznych wody podawanej do sieci w roku 2022

SUW w. uzdatniona	Mętność [NTU]	Barwa [mgPt/l]	Zapach /Smak	pH	Przewodność [µS/cm]	Amonu jon [mg/l]	Żelazo [µg/l]	Mangan [µg/l]
Pagórki	0,19	10	brak zapachu/ brak smaku	7,1	452	0,11	23	33
Zalesie.	0,19	8	brak zapachu/ brak smaku	7,4	647	p.o. <0,10 (0,08)	18	15
NDS (Dz.U.z 2017, poz. 2294)	1,0	15	akcept./ akcept.	6,5- 9,5	2500	0,50	200	50

5. Awarie i nieprawidłowości na obiektach:

W 2022 r. na terenie gminy Milejewo usunięto/wykonano:

Ujęcie i SUW Pagórki:

1. Czyszczenie dysz filtracyjnych w Fe 2 i uzupełniono złoże
2. Uzupełnienie złoża w filtrach Fe 1 i Fe 3
3. Wymiana przyłącza do aeratora Mn 1
4. Wymiana uszkodzonej zasuw kołnierzej \varnothing 80 wody spustowej na filtrze Fe2
5. Wymiana uszkodzonego zaworu kulowego \varnothing 50 na wodzie uzdatnionej
6. Naprawa wężyka do pomiaru lustra wody studnia nr 4.
7. Odpompowanie zasypu i wymiana wężyka do pomiaru lustra wody studnia nr 1.
8. Wymiana wodomierza w studniach nr 1 i 4.
9. Wymiana stycznika ogrzewania SUW Pagórki.
10. Wymiana uszkodzonego wyłącznika zmierzchowego oświetlenia przeszkodowego zbiornika wieżowego.
11. Wymiana uszkodzonego reduktora ciśnienia powietrza technologicznego.
12. Włączenie do eksploatacji po rekonstrukcji studni nr 5

Ujęcie i SUW Zalesie:

1. Wymiana uszkodzonego zaworu kulowego \varnothing 15 na instalacji powietrza
2. Wymiana lewarów tłocznych, kabla do pompy i pompy głębinowej w studni nr 2.
3. Wymiana uszkodzonej zasuw w studni nr 2.

Pompownia Kamiennik Wielki:

1. Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników wyrównawczych
2. Wymiana pompki odwodnieniowej w studzience zaworowej nr 1.
3. Wykonanie przyłącza do mycia zbiorników retencyjnych.

W powyższych obiektach wykonano okresowe pomiary ochronne instalacji elektrycznych.

6. Sieć wodociągowa i przyłącza wody

6.1 Awarie na sieci wodociągowej – 16 awarii:

- Kamiennik Wielki - 5
- Milejewo - 5
- Piastowo - 1
- Pomorska Wieś - 1
- Rychnowy - 1

- Stoboje - 2
- Zajązkowo – 1

6.2 Awarie przyłączy wodociągowych – 4 awarie:

- Jagodnik - 1
- Kamiennik Wielki - 1
- Milejewo - 1
- Rychnowy - 1

II. Informacje dotyczące gospodarki ściekowej na terenie Gminy Milejewo

1. Wykaz przeglądów, awarii, remontów na przepompowniach ścieków

Data wystąpienia	Typ zdarzenia	Rodzaj zdarzenia	Przyczyna / Sposób usunięcia
07.01.2022	Przepompownia ścieków P32 Stoboje	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
15.01.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria sondy	Awaria Sondy Wymiana sondy
21.01.2022	Przepompownia ścieków P31 Kalinowa	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
28.01.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria pompy nr 1	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
04.02.2022	Przepompownia ścieków P32 Stoboje	Awaria Pomp nr 1 i 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
11.02.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
25.02.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
01.03.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria armatury	Awaria armatury Wymiana stóp sprzęgających
04.03.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria pompy nr 1	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
10.03.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
11.03.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
31.03.2022	Przepompownia ścieków P32 Stoboje	Awaria pompy nr 1	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
15.07.2022	Przepompownia ścieków P34 Kamiennik 2	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
05.08.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria pompy nr 1	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y


12.08.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
19.08.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
23.08.2022	Przepompownia ścieków P34 Kamiennik 2	Awaria pompy nr 1	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
26.08.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria Pomp nr 1 i 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
09.09.2022	Przepompownia ścieków P34 Kamiennik 2	Awaria pompy nr 1	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
16.09.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
04.11.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
10.11.2022	Przepompownia ścieków P31 Kalinowa	Awaria pompy nr 1	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
18.11.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
25.11.2022	Przepompownia ścieków P31 Kalinowa	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
25.11.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria Pomp nr 1 i 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
02.12.2022	Przepompownia ścieków P31 Kalinowa	Awaria pompy nr 1	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
09.12.2022	Przepompownia ścieków P32 Stoboje	Awaria Pomp nr 1 i 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
09.12.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria pompy nr 1	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
23.12.2022	Przepompownia ścieków P31 Kalinowa	Awaria pompy nr 1	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
23.12.2022	Przepompownia ścieków P33 Kamiennik 1	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y
23.12.2022	Przepompownia ścieków P34 Kamiennik 2	Awaria pompy nr 2	Zanieczyszczenie włókninami Czyszczenie pomp/y

2. Sieć kanalizacji sanitarnej

W 2022 roku wystąpił 1 zator na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stoboje.

III. Zestawienie interwencji Pogotowia Technicznego EPWiK Sp. z o.o. na terenie Gminy

Milejewo

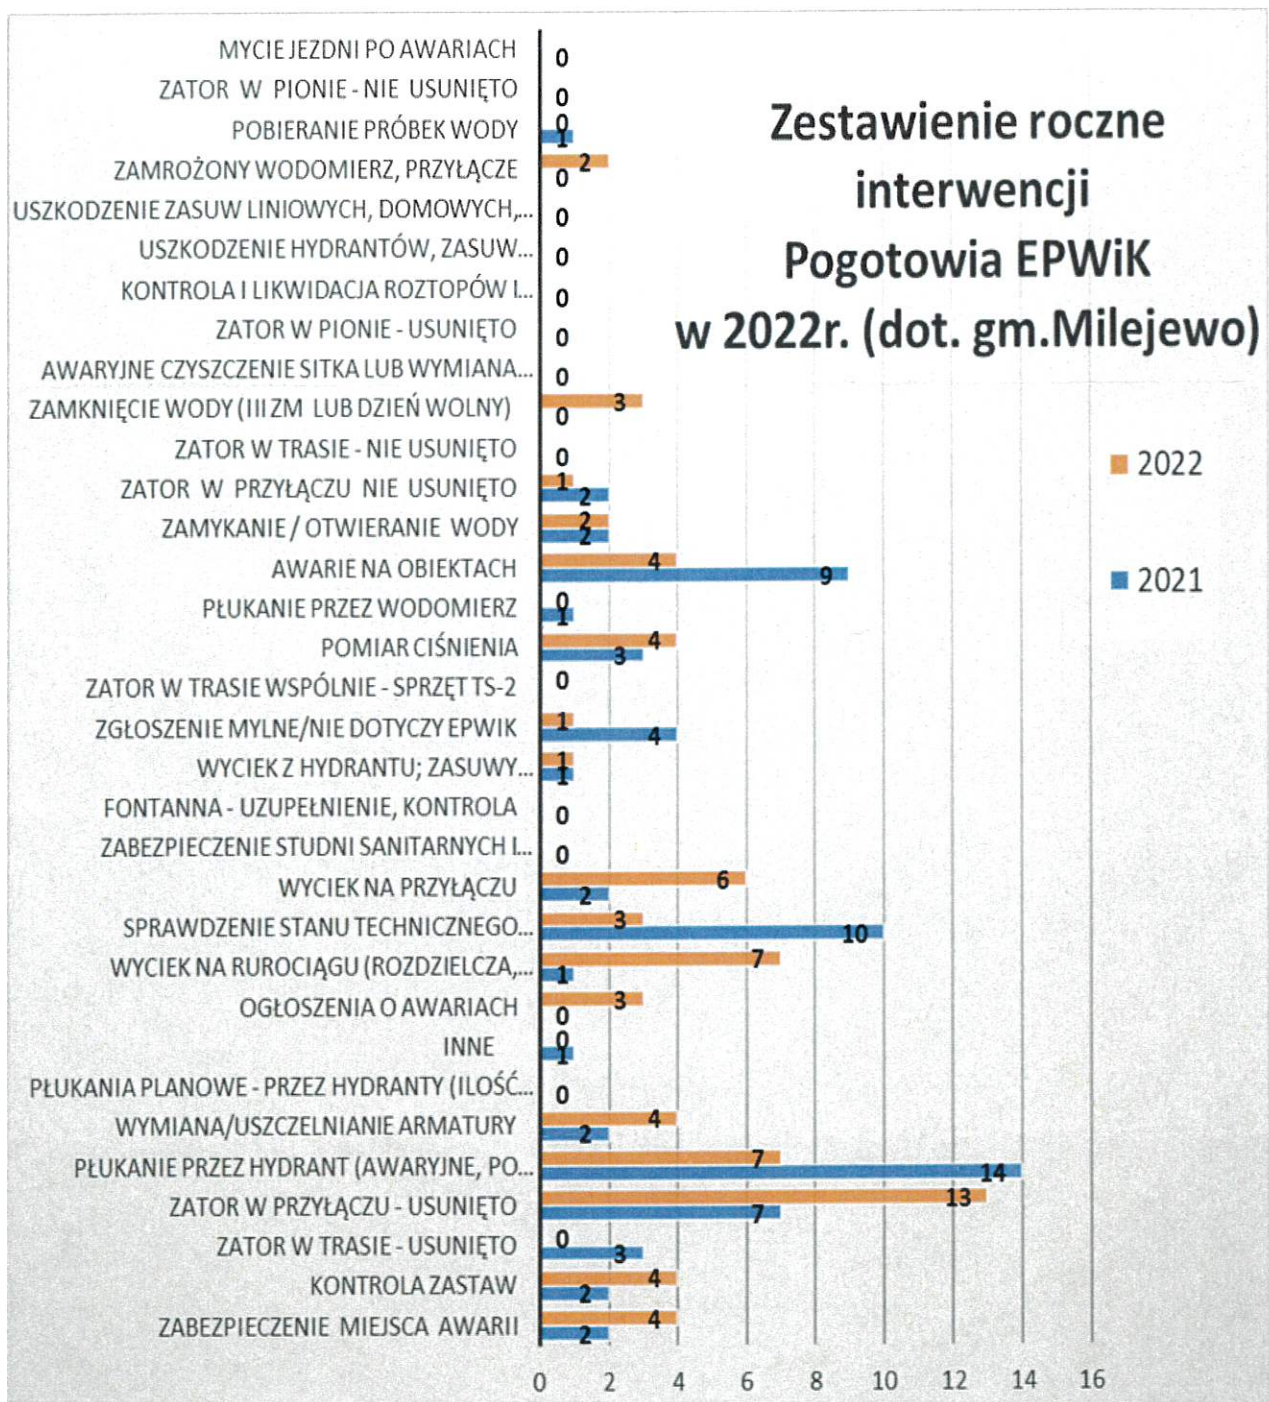

PREZES ZARZADU

mgr Marek Misztal

